


Reinheitskontrolle Heparin

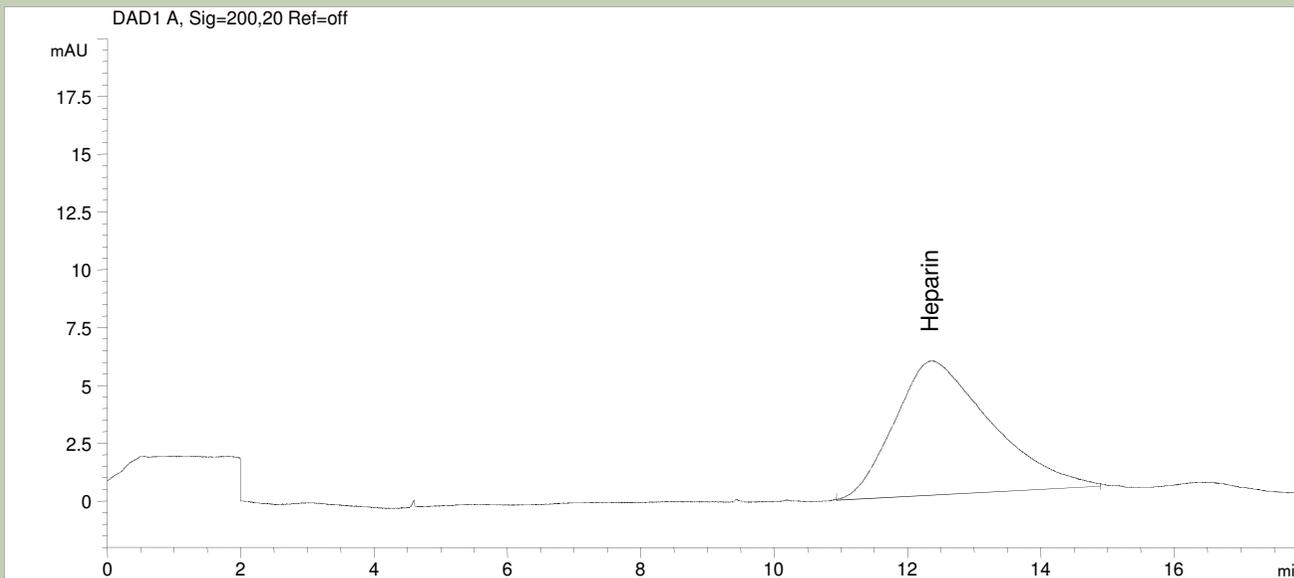

Trenntechnik: Zonenelektrophorese

Elektrolyt: Tris-Phosphat

Kapillare: fused silica, 20 μm ID, 64 cm gesamt

Detektion: direkte UV, 200 nm

Probelösung